

Zsombó Nagyközség Polgármesterétől

6792 Zsombó, Alkotmány u. 3.
Telefon: 62/595-555, fax: 62/595-556
E-mail: polgarmester@zsombo.hu,
web: www.zsombo.hu

Ügyiratszám: ZS/754-2/2022.

Tárgy: Beszámoló a Szegedi
Katasztrófavédelmi
Kirendeltség 2021. évi
munkájáról
Melléklet: 1 db beszámoló

Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Tisztelt Képviselő-testület!

A Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 2022. február 24-én megküldte a 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót, figyelemmel a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30. § (5) bekezdésére:

„A tűzoltó parancsnok vagy kijelölt helyettese évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.”

Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület 2021. szeptember 24-én, a 105/2021. (IX.24.) Kt. határozatával elfogadta a 2022. évi munkatervét, amely szerint a képviselő-testület 2022. április 22-i ülésén napirendi pontként szerepel a Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltségnek a települést érintő munkájáról szóló beszámoló.

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és egyetértés esetén a következő határozati javaslat elfogadását:

/2022. (IV.22.) Kt. határozat

Tárgy: Beszámoló a Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2021. évi munkájáról

Határozati javaslat

Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2021. évi munkáját megköszöni és az arról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Gyuris Zsolt polgármester

A határozatról értesítést kap:


- 1.) Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
- 2.) Gyuris Zsolt polgármester
- 3.) dr. Sziromi Márta jegyző

4.) Irattár

Zsombó, 2022. március 1.

Tisztelettel:


Gyuris Zsolt
polgármester





SZEGEDI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG

A Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
2021. évi
BESZÁMOLÓ JELENTÉSE

2022. február 21.



Készítette:

Rókus Imre
Rókus Imre tűzoltó alezredes
Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
kirendeltség-vezető



A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30. § (5) bekezdésének előírása alapján: „A tűzoltó parancsnok vagy kijelölt helyettese évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.”

Ezen törvényi kötelezettségnek eleget téve az alábbi beszámolót terjesztem a Tisztelt Képviselő Testület elé:

Kiemelt célok megvalósulása

2021 évben Kirendeltségünk elsődleges feladata a járványügyi előírások szigorú betartatása mellett, az állomány védelme, a működőképesség fenntartása, kiemelten a mentő-tűzvédelem biztosítása volt. A veszélyhelyzet és az azt követő egészségügyi válsághelyzet elrendelését követően a szakmai és hatósági tevékenységünk során prioritást élvezett a megelőzés, a gazdaság működőképességének, majd újraindításának a támogatása. A jogszabályok és a szakmai előírások teljesülése érdekében folyamatosan konzultáltunk az ügyfelekkel, melynek eredményeként jogszerű, megalapozott és rövid időn belül meghozott döntésekkel, állásfoglalásokkal segítettük a beruházások megvalósítását, a gazdaság szereplőinek tevékenységét.

A Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség (a továbbiakban: Kirendeltség) és az alárendeltségében működő Szegedi- és, Makói Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságok (továbbiakban: Tűzoltóság), valamint a Ruzsai- és, Kisteleki Katasztrófavédelmi Őrsök (továbbiakban: Őrs) működésének személyi és tárgyi feltételei biztosítottak voltak.


Kiemelten kezeltük a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban: Csongrád-Csanád MKI) Igazgatójának meghatározott szervezeti teljesítménycélok végrehajtását, melyek az alábbiak voltak:

1. A lakosság biztonságának növelése érdekében tovább kell erősíteni az otthon jellegű létesítményekben, panelépületekben élők tűzvédelmi tudatosságát, a társasházak, lakóközösségek irányában a figyelemfelhívó tevékenységet kiemelten a közös használatú terekben történő tárolás szabályaira, az otthoni tűzveszélyes tevékenység végzésének feltételeire.
2. Növelni kell a beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesületek számát. Tovább kell erősíteni az önkéntes tűzoltó egyesületek szerepvállalását a mentő tűzvédelmi feladatok ellátásában, valamint a veszélyhelyzeti szintet el nem érő helyzetekben az önkéntes mentőszervezetek hatékony bevonását.
3. Folytatni kell a veszélyes üzemek üzemeltetőinek a biztonságos működéssel kapcsolatos tudatosságának növelését a Seveso III. irányelv célkitűzéseivel összhangban.
4. Kiemelten kell kezelni a COVID-19 járványhoz kapcsolódó állományvédelmi, megelőző intézkedések fenntartását és maradéktalan betartását kiemelt figyelemmel a hivatásos katasztrófavédelmi szerv működőképességének, alapfeladatai végrehajtásának a biztosítására.

A fenti célok elérése érdekében a tervezett feladatainkat a vezetői munkaterveinkben meghatározott módon végrehajtottuk.

A 2020-ban rendszerbe állított RDO 4336 KOMONDOR S3 kategóriájú dupla fülkés, többcélú gépjárműhöz 2021. évben kaptunk 2 darab hátizsákba szerelt akkumulátoros tápegységet és 1 darab akkumulátoros fészítő-vágó berendezést, mely nagyban megkönnyíti a műszaki mentési tevékenységünket. Kaptunk továbbá egy WESTA 900 Hydrostat típusú hómarószerelevényt, mely használatára az S3 gépjármű kezelésére jogosult személyek típusvizsgát tettek. A berendezés alkalmas rendkívüli hóhelyzetben történő munkavégzésre is.

A Szeged, Napos út 4. szám alatti „Szegedi Hivatásos Tűzoltóság 5. és 6. sz. épület” energia-megtakarítási KEHOP-5.2.2. kódszámú pályázatának keretében az épületeink felújítása, korszerűsítése történt meg 2021. évben. Ennek keretében homlokzati hőszigetelés, nyílászárók cseréje, napelemes rendszer telepítése valamint fűtési rendszer korszerűsítése valósult meg. A régi, többségében csak kézzel nyitható szertárkapukat új, modern elektromosan nyitható kapukra cserélték. A híradó ügyletre telepített Gépesített Vezérlő Rendszeren (GVR) keresztül a szertárkapuk vezérelhetők. A felújítás során az állomány fegyelmezetten tűrte az építkezés során felmerülő kellemetlenségeket. A kivitelezésért felelős személlyel az egyeztetések naponta történtek, ennek eredményeként a szerek vonulása egy pillanatra sem volt akadályoztatva.

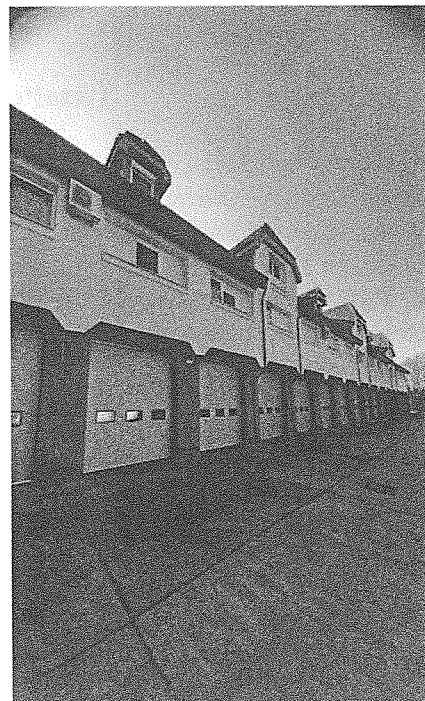

Vezetés, irányítás helyzete

Kirendeltség-vezetői beosztásomat 2019. december 1. óta megbízással, majd 2020. december 1-től kinevezéssel töltöm be. A Kirendeltség szervezeti egységeinek vezetői többéves szakmai és vezetői tapasztalattal rendelkeznek, hivatásuk iránt elkötelezettek. A szakterületi vezetők az integrált feladat-végrehajtás módszertanát megértették elsajátították és kiválóan alkalmazzák. A Kirendeltség teljes állománya egységes és fegyelmezett. Az előforduló függőlelemsértések, hibák hiányosságok kiküszöbölésében együttműködnek.


Korábbi beosztásomban is kiemelten fontosnak értékeltem a megfelelő információ áramlást, mely a Kirendeltségen saját fejlesztésű informatikai rendszerrel biztosított. A beosztás betöltését követően a teljes személyi állománnyal elbeszélgettem, a szükséges feladatokat, elvárásaimat meghatároztam. A Tűzoltóságok 2020. évi tevékenységéről szóló, a Testületi Ülésen történő beszámolókon személyesen részt vettem. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület által megtartott közgyűléseken szintén személyesen képviseltem Kirendeltségünket.

A Kirendeltség működési színvonalának megőrzése érdekében folyamatosak voltak a munkatervekben szereplő beszámoltatások. A szervezeti egységek vezetői többéves tapasztalattal rendelkeznek, önképzés keretében folyamatosan bővítik ismereteiket.


A Csongrád-Csanád MKI 2020-ban kiadott Szervezeti és Működési Szabályzata alapján a Kirendeltségi ügyrendet átdolgoztuk. A munkaköri leírások minden állománytag esetében elkészültek, aktualizálásuk megtörtént.

Tűzoltósági szakterület:


A Kirendeltség működési körzetén a tűzoltóságok a beavatkozásaikat 97 %-ban I. riasztási fokozatban hajtották végre, amelyből 437 eset, 22% volt kiemelt. 22 esetben II-es riasztási fokozatban végeztek kárfelszámolást. Két esetben végrehajtott IV-es riasztási fokozatban az erők eszközök vonulása megtörtént, azonban mindkét eset téves jelzés volt. A diagramon jól látszik, hogy a műszaki mentési számok már évek óta magasabbak, mint a tűzeseti számok. A tűzesetek közül pedig magas a szabadterületi tűzesetek száma. A szabadterületi tüzek és a szélsőséges időjárási viszonyok okozta károk felszámolása jellemző. Ezért az állomány képzésénél is kiemelt szempontként kezeltük az ehhez kapcsolódó témakörök feldolgozását. Mind a két területen végzett felszámolásokra egyaránt jellemző a hosszantartó munkavégzés, így az állomány pszichikai, fizikai felkészítése is elengedhetetlen, ahogy az ehhez szükséges logisztika is.

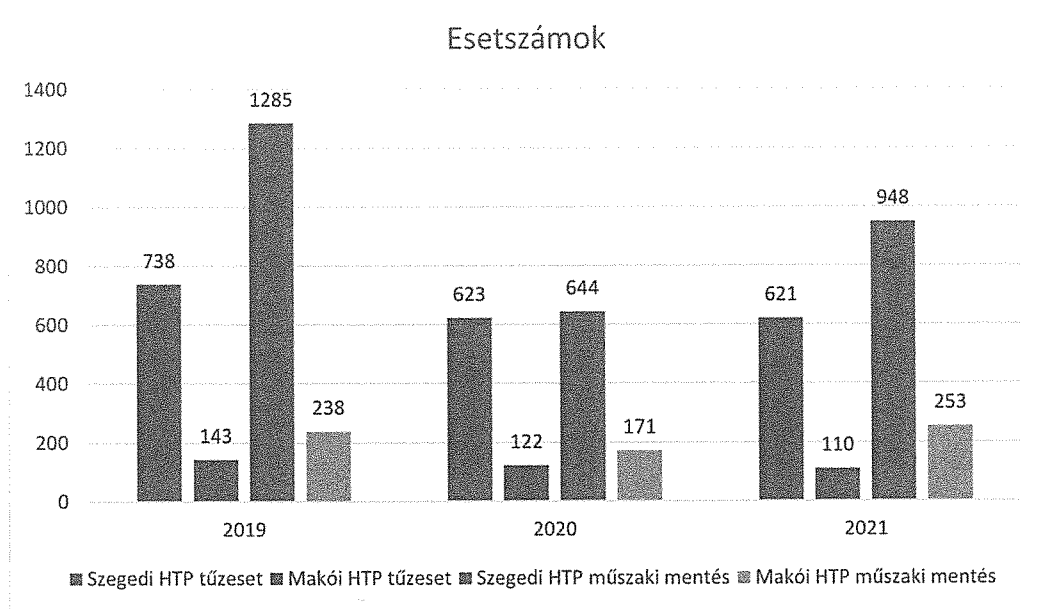


A Szegedi Tűzoltóság 2021. évi esetszámaait az alábbi diagramok szemléltetik:

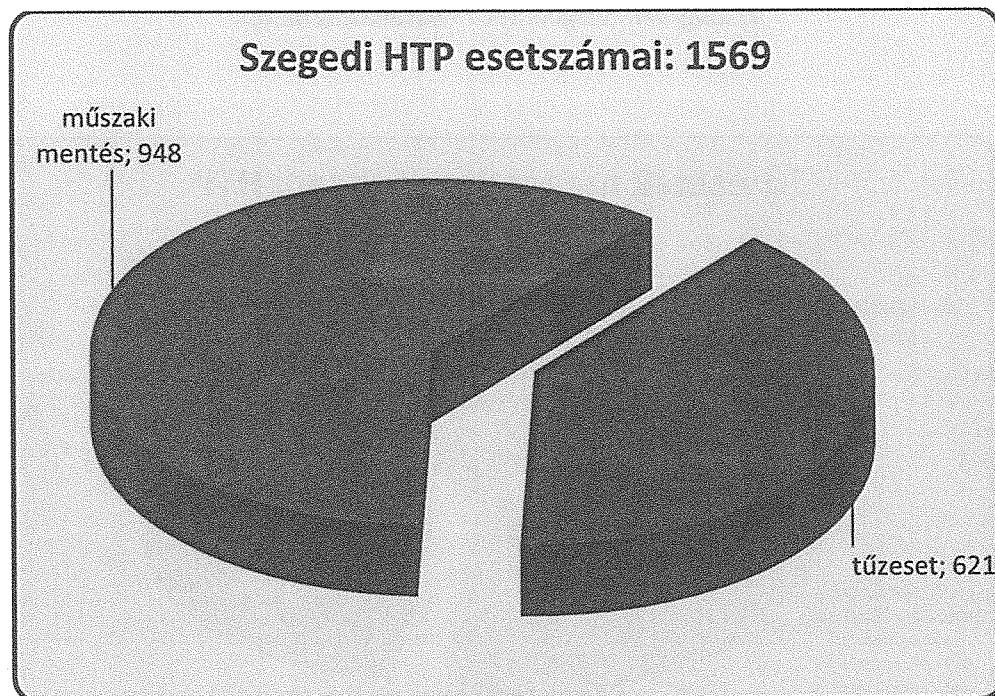


1. diagram: Szegedi HTP esetszámai

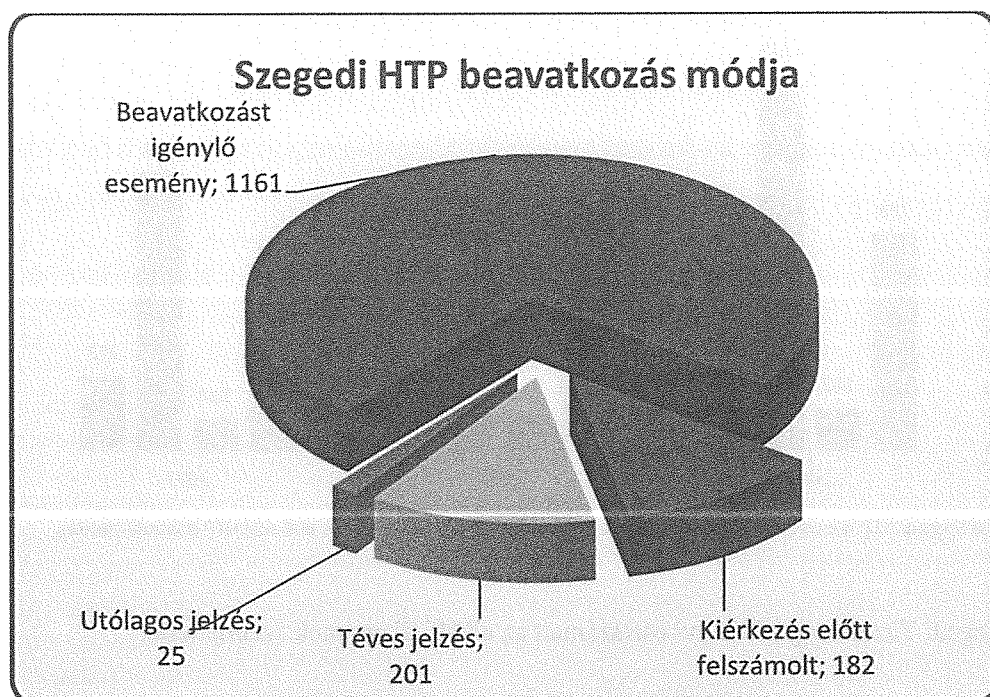

2. diagram: Szegedi HTP beavatkozás módja

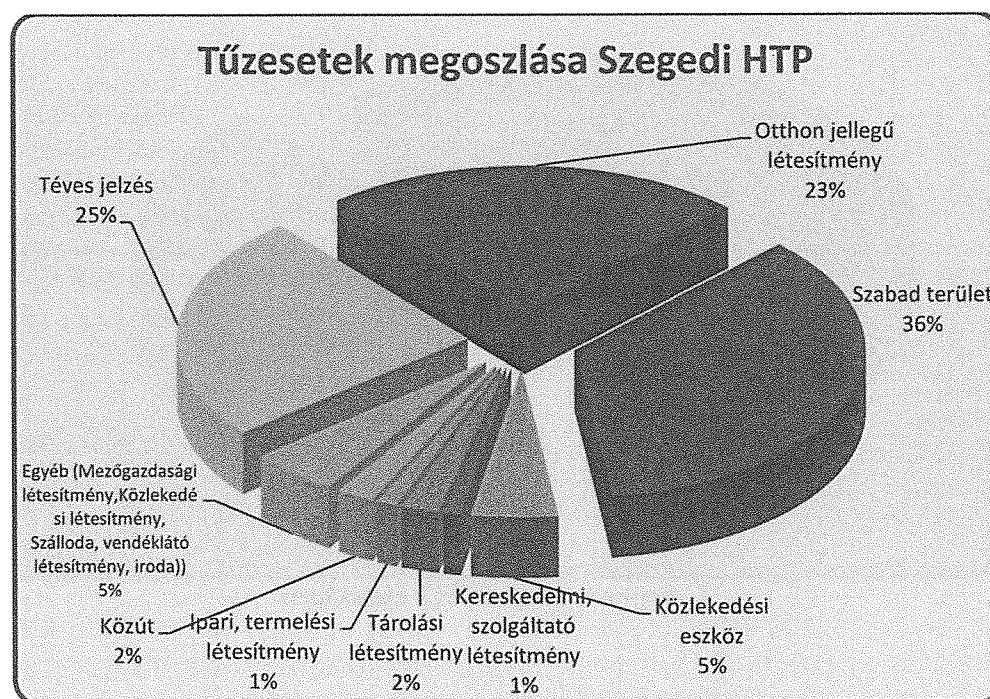


3. diagram: tűzesetek megoszlása Szegedi http

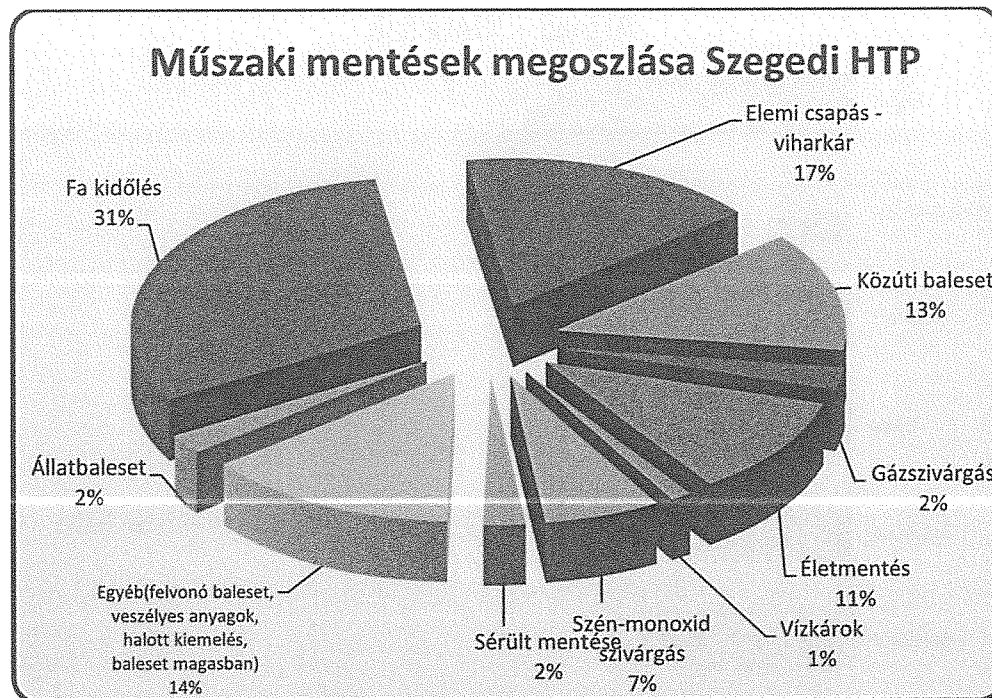


4. diagram: műszaki mentések megoszlása Szegedi HTP

Esetszámok a környező településeken I.

Algyő - Kistelek

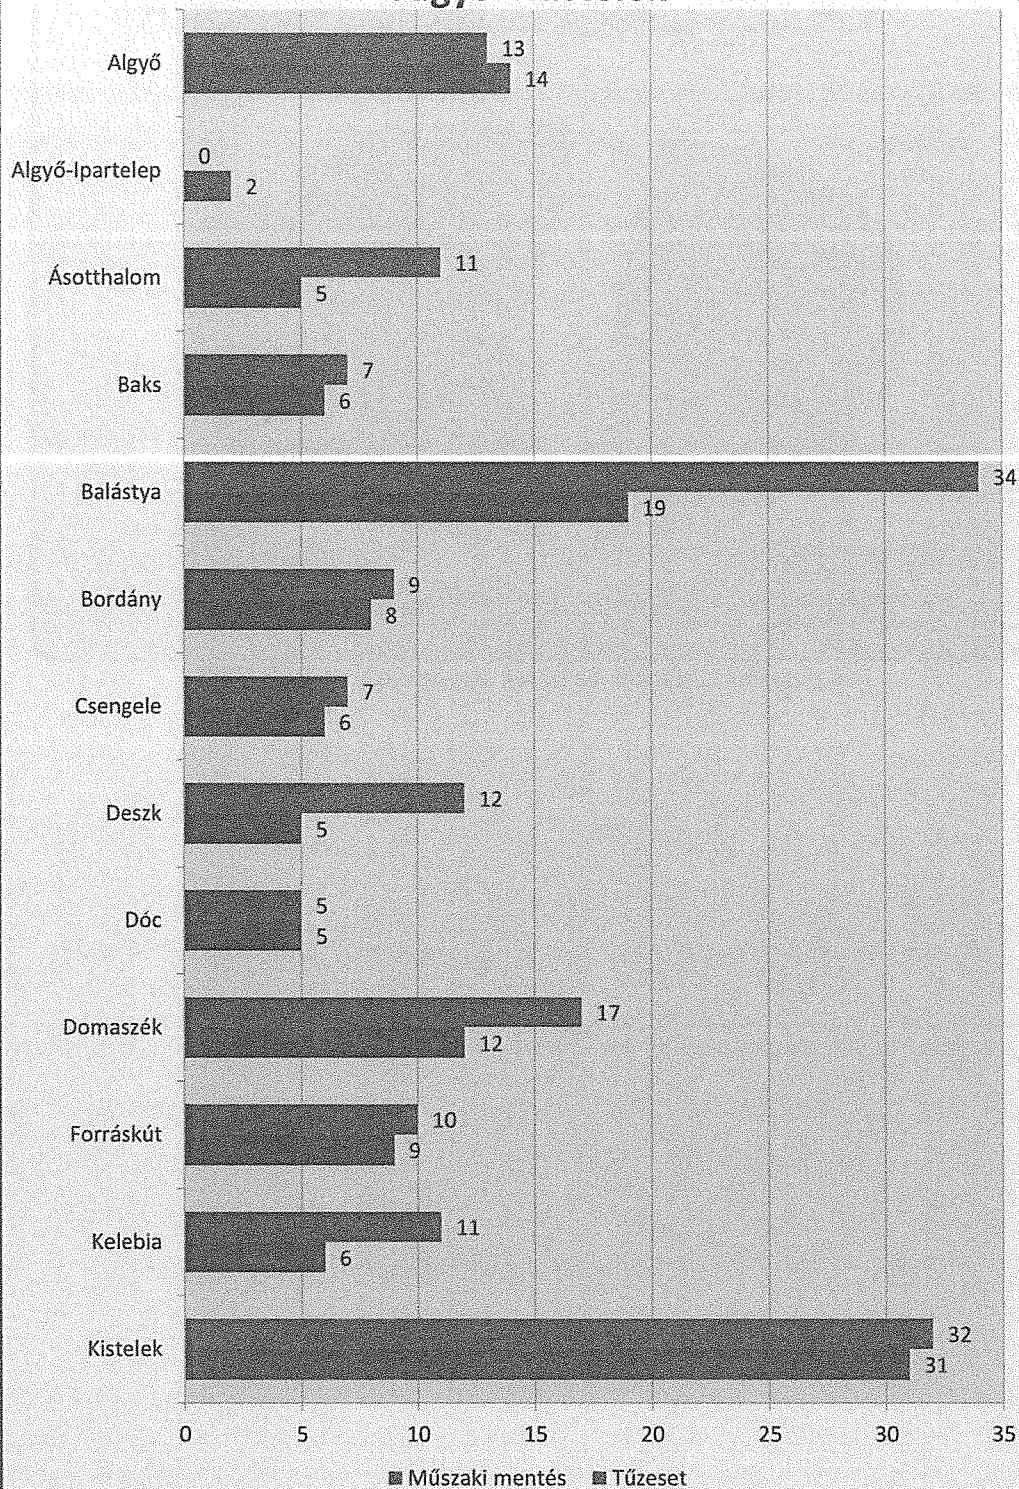

Esetszámok a környező településeken II. Kübekháza - Zsombó

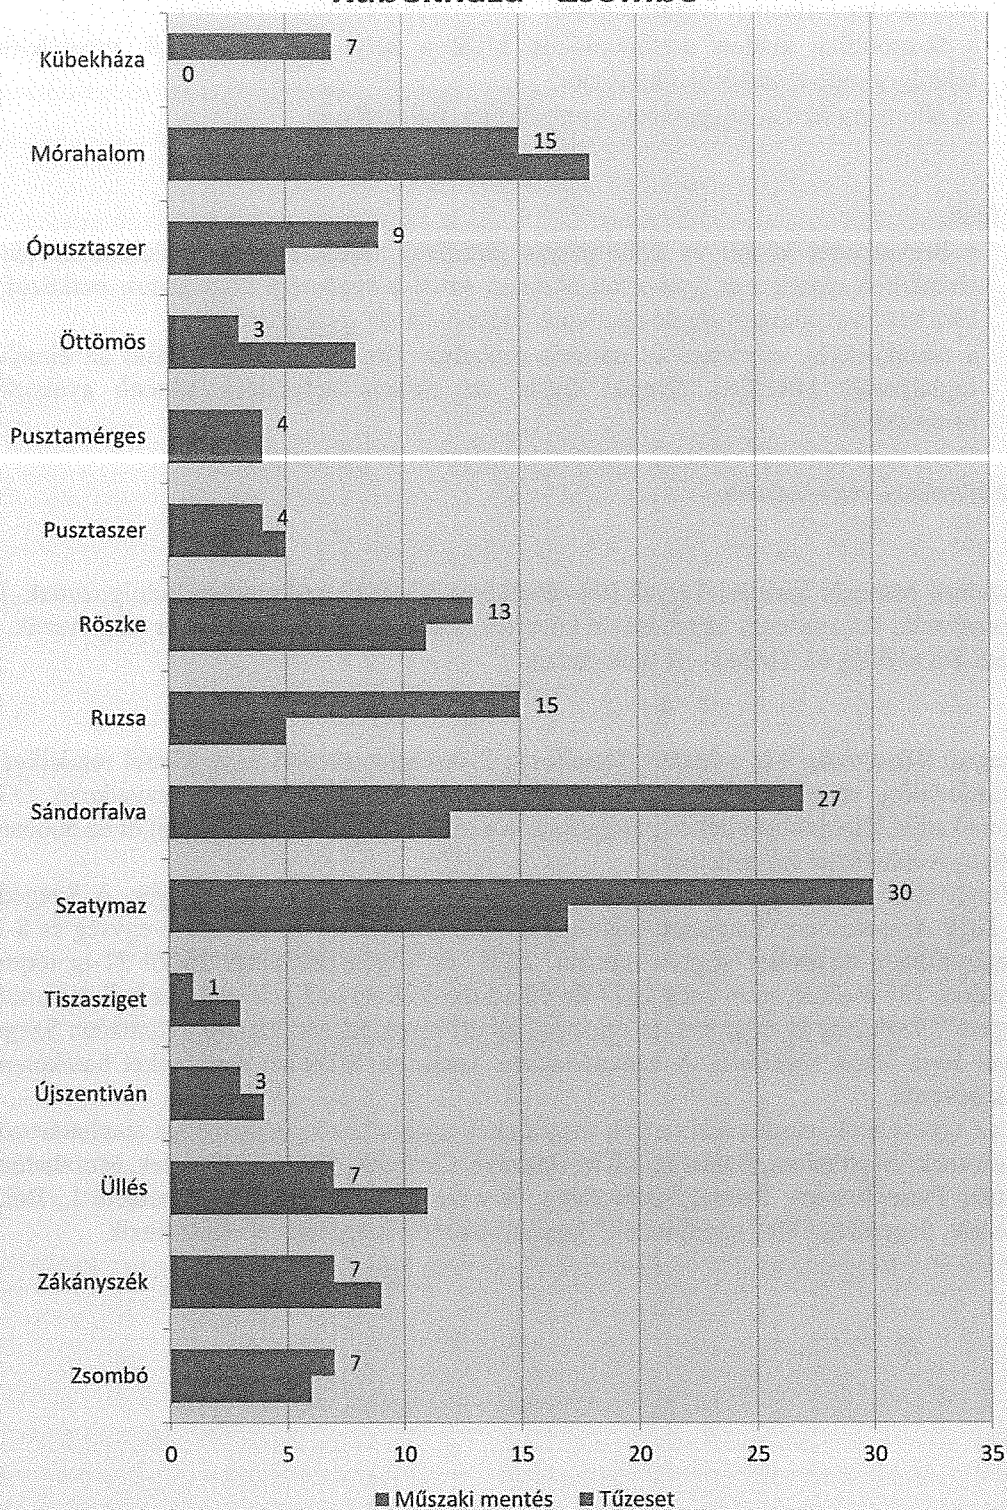

A tűzoltóságok az oktatás során az előző évekhez hasonlóan kiemelt figyelmet fordítottak:

- a gyakorlat orientáltságra,
- a szervezettel kapcsolatos jogi és szakmai változások a naprakész ismertetésére,
- szakmai tapasztalatok feldolgozására,
- a központilag kiadott szempontokon kívül a helyi sajátosságoknak megfelelően feldolgozandó témakörök oktatására,
- az állomány fizikai állapotának fenntartására, fejlesztésére.

Ezen felül:

- a beavatkozás közúti és kötöttpályás járművek tüzeseteinél és baleseteinél című témakörök elméleti és gyakorlati oktatása során a közösségi közlekedési eszközökre készített beavatkozást segítő adatlapok használatának gyakorlását;
- a teherkötözés, csörlőzés és daruzás szabályai című témakör oktatását az elméleti foglalkozást követően, Szeged darun, az oktatás helyszínén történő gyakorlati bemutatását;
- Tram-tarin műszaki mentési, emelési, járműismereti gyakorlatát; az állomány végrehajtotta.


A Tűzoltási Műszaki Mentési Tervek (továbbiakban: TMMT) szakszerűen kidolgozottak, jól alkalmazhatók. Az esetleges változásokat követjük, a szükséges módosításokat meg tesszük. A Szegedi Tűzoltóság 63 TMMT-vel rendelkezik.

A Szegedi Tűzoltóság 14, a Makói Tűzoltóság 2 önkéntes tűzoltó egyesülettel rendelkezik együttműködési megállapodással. Ezen felül Mórahalom ÖTE, mint beavatkozó ÖTE tevékenykedik. Kirendeltségünk kapcsolattartása a létesítményi tűzoltóságokkal és az önkéntes tűzoltó egyesületekkel folyamatos.

Az elmúlt időszakot meghatározza a szélsőséges időjárás okozta káresemények. A Szegedet sújtó 2019. szeptemberi viharkárok felszámolásában naponta 12-15 hivatásos egység és 8-10 önkéntes tűzoltó egyesület végzett munkát. 2021. év végén december 26-tól 31-ig terjedő időszakban 205 esethez, ezen belül is 27-én 95 esethez, 28-án pedig 58 esethez kellett vonulni a Szegedi Tűzoltóság egységeinek az ónos eső miatti károk felszámolására jellemzően Szeged Megyei Jogú Város területén. A beavatkozások során az önkéntes egységeket hatékonyan tudtuk bevonni.

Ezek az egyesületek minden tekintetben megfeleltek a vonatkozó szabályzóban meghatározott feltételeknek. Ásotthalom, Balástya, KKM Balástya, Csengele, Földeák, Kistelek, Mórahalom, Ötömös, Pusztamérges, Ruzsa, Sándorfalva, és a Szegedi Vízümentők egyesülete I., Baks, Maroslele, Szeged és Üllés egyesülete II. együttműködési kategóriával rendelkezik.

Önkéntes Tűzoltó Egyesületek vonulásai

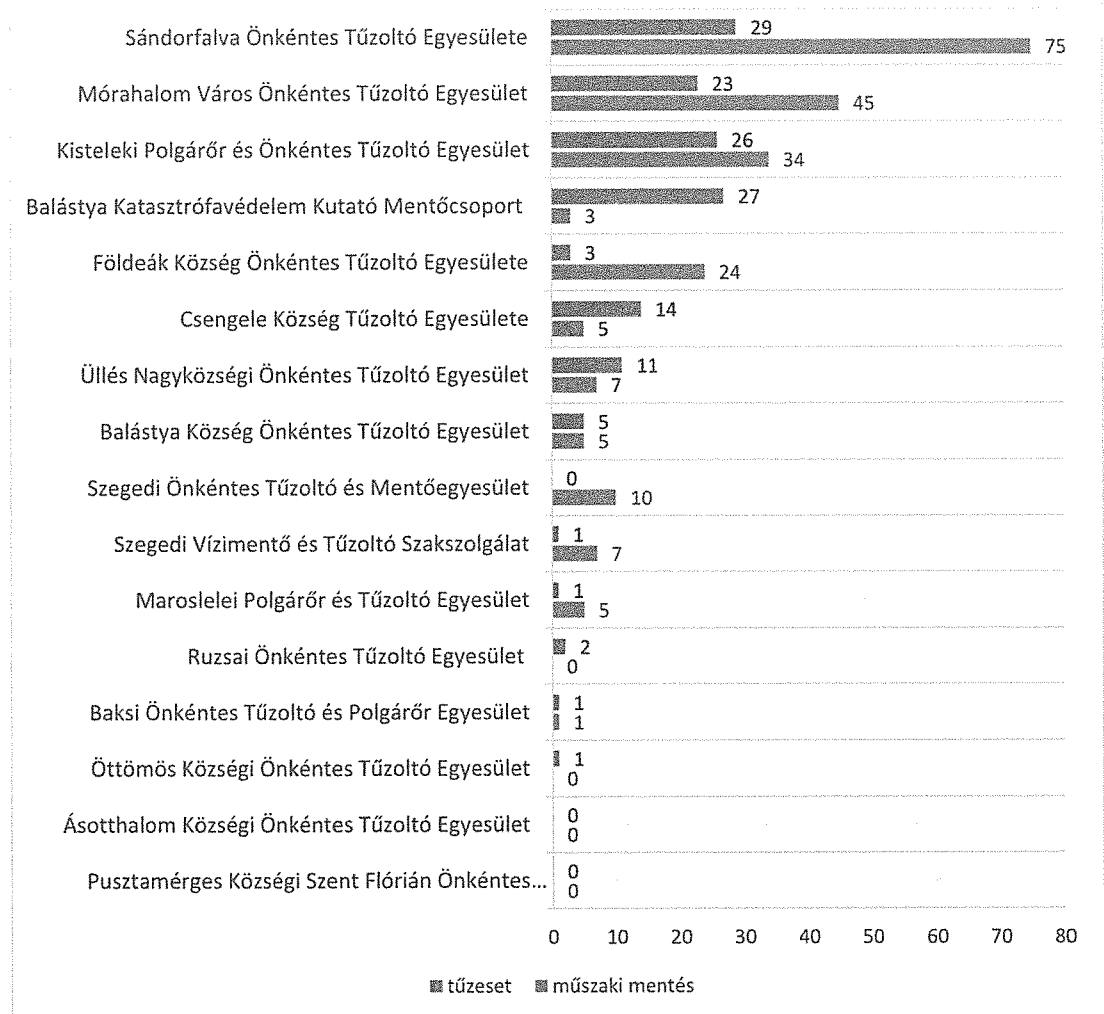

Hatósági tevékenység

Az ügyintézők a számukra előírt állami- és szakmai képesítéssel rendelkeznek. Állományunk nagyon fiatal, de elkötelezett, mely a hatósági versenyekből is évről évre kitűnik. Hajdúszoboszlón 2021. szeptember 8-9-én rendezték meg az Országos Tűzmegelőzési Vetélkedőt, ahol csapatunk a 10. helyen végzett. Egyéniben a 13. és a 31. helyezést sikerült elhoznunk.

Az elmúlt évekhez hasonlóan az ügyiratok jelentős része időigényes elbírálást igényelt, esetenként több ügyintéző együttműködésével.

2021. évben a hatósági állomány 721 db tűzvédelmi hatósági-, 8 db piacfelügyeleti ellenőrzést végzett. Az adott időszakban végrehajtott szemlék darabszáma 190 volt. A 2021 évre meghatározott 497 darab tűzvédelmi hatósági ellenőrzést végrehajtottuk. Végrehajtottuk továbbá az országos hatósági ellenőrzési, valamint a megyei hatósági ellenőrzési tervben meghatározott feladatokat. Tűzvédelmi ellenőrzéseket követően 79 esetben indult hatósági eljárás.

2021. évben 11 alkalommal hajtottunk végre ellenőrzést zenés-, táncos rendezvények helyszínén üzemidőben illetve üzemidőn kívül. 3 helyszínen összesen 13 hiányosság került feltárára, melyet 2 esetben (9 hiányosságot) a rendezvény megkezdéséig megszüntettek.

A Szegedi Tűzoltóság illetékességi területén 20 kockázati helyszínen tartottunk ellenőrzést (Szeged járás: 16 db, Mórahalom járás: 1 db, Kistelek járás: 3 db). A Makói Tűzoltóság illetékességi területén 1 kockázati helyszín tűzvédelmi ellenőrzését hajtottuk végre. Az ellenőrzések során tűzvédelmi szabálytalanságot nem tapasztaltunk, ellenőrzést nehezítő körülmény nem volt.

Az országosan szervezett kuponnapok alkalmával (*Glamour napok 2021. április 8-11. között*) a megnövekedett kereskedelmi forgalommal összefüggésben tűzvédelmi ellenőrzéseket hajtottunk végre. 5 áruház (4 esetben szegedi, 1 esetben makói drogéria) területén végrehajtott céllenőrzésen vizsgáltuk a kiürítési feltételek biztosítását, a menekülési útvonalak állapotát (pl. kiürítésre számításba vett ajtók lezárása, menekülési útvonalon tárolás, biztonsági világítás, menekülési jelek, korábbi előírások szerinti irányfény világítás állapota, ellenőrzése, felülvizsgálata, karbantartása). Az ellenőrzések során tűzvédelmi szabálytalanságot, hiányosságot nem tártunk fel.

Végrehajtottuk a nyári betakarítási munkákkal összefüggően keletkezett tüzek megelőzésére irányuló tűzvédelmi hatósági ellenőrzéseket. A nyári betakarítási munkákkal összefüggésben a kirendeltség illetékességi területén használt, ötnél több mezőgazdasági járművet érintő műszaki ellenőrzés időpontjáról 18 esetben érkezett bejelentés. A tárgyi időszakban a kirendeltség ügyintézői 9 alkalommal vettek részt a műszaki ellenőrzéseken, az ott tapasztaltakat minden esetben a helyszínen jegyzőkönyvben rögzítették. A gépszemlék során hiányosságot, szabálytalanságot nem tapasztaltak. 5 alkalommal folytattunk le helyszíni ellenőrzést a betakarítási munkálatok során. Az ellenőrzések során hiányosságot, szabálytalanságot nem tapasztaltak az ellenőrök. Bírság kiszabása nem történt.

A Kirendeltség illetékességi területén 31 darab kollégium üzemel, amelyből 2020. szeptember hónapban 1 darab, 2021. május hónapban szintén 1 darab kollégium átfogó tűzvédelmi ellenőrzését folytattuk le. 1 darab kollégium esetében 2021. szeptember hónapban tartott ellenőrzés során jutott a tudomásunkra, hogy az épület az idei tanévtől már nem kollégiumként üzemel tovább. Fentiek alapján 2021. szeptember és október hónapokban összesen 28 kollégiumi létesítmény területén tartottunk tűzvédelmi ellenőrzést: 26 esetben átfogó tűzvédelmi ellenőrzést, 2 esetben céllenőrzést. A céllenőrzésekre azon 2 kollégium esetében került sor, amelyek jelenleg ún. „karantén kollégium”-ként üzemelnek, ezért egészségügyi okokból az épület személyes bejárásától eltekintettünk, és az épületre vonatkozó iratok átvizsgálása, valamint a kollégiumvezetők nyilatkozata alapján folytattunk le céllenőrzést. A tűzvédelmi hatósági ellenőrzések során 15 kollégiumi intézményben tártunk fel hiányosságokat, összesen 40 darabot.

Előforduló hiányosságok:

- hő- és füstelvezető berendezés időszakos felülvizsgálatának hiánya;
- fali tűzcsapszokrénny nyithatósága nem volt biztosított illetve el volt torlaszolva;
- kiépített biztonsági irányfény, valamint menekülési útirányjelző rendszerek üzemeltetése nem volt megfelelő;
- kollégium közösségi terein és lakoszobáiban nem kerültek kihelyezésre az épület elhagyását segítő alaprajzok;
- Tűzvédelmi Szabályzatok nem tartalmazták az 50 fő feletti befogadóképességű helyiségek kiürítés számítását;
- az elektromos berendezések és villámvédelmi berendezések időszakos felülvizsgálatáról készült irat nem került bemutatásra;
- az elektromos berendezések és villámvédelmi berendezések időszakos felülvizsgálata során tapasztalt hibák kijavítására, igazolására vonatkozó iratot bemutatni nem tudtak.

Az ellenőrzések során feltárt hiányosságok megszüntetésére vonatkozóan 8 esetben hatósági felhívás, kötelezés került kiadásra, 2 esetben az ügyfelek saját hatáskörben teljesítették a hiányosságok megszüntetését és igazolták azt a tűzvédelmi hatóság felé, 1 esetben utóellenőrzéssel vizsgáltuk a szabálytalanság megszüntetését.


Tűzvédelmi bírság a kollégiumi létesítmények részére nem került kiszabásra.

2021. december 01. és 2021. december 22. közötti időszakban összesen 26 alkalommal hajtottunk végre céllenőrzéseket a megnövekedett lakossági forgalom biztonsága érdekében karácsonyi vásárok és bevásárlóközpontok, üzletek, áruházak területén. Ebből első körben 19 helyszínen folytattunk le céllenőrzést, második körben szűrőpróbaszerűen 7 helyszínen folytattunk le ismételt ellenőrzést. A céllenőrzések során vizsgáltuk a tűzoltó készülékek meglétét, megfelelőségét, az üzletek villamos berendezései tűzvédelmi felülvizsgálatának megtörténtét, a villamos berendezések használatára vonatkozó előírások betartását, a használati szabályok teljesülését, nyíltlángú eszközök biztonságos használatát. Továbbá vizsgáltuk a bevásárlóközpontokban, áruházakban a kiürítési feltételek biztosítását, a menekülési útvonalak állapotát.

Az ismételt ellenőrzések során ellenőriztük a kiürítésre számításba vett nyílászárók megfelelő működését, kiemelt figyelmet fordítva az esetlegesen korlátozott szélességben nyíló tolóajtókra. Tűzvédelmi bírságra okot adó tűzvédelmi szabálytalanságot a céllenőrzések során nem tapasztaltunk.

A célellenőrzéseken, 5 helyszínen 10 darab hiányosság került feltárára. A célellenőrzéseken feltárt szabálytalanságokat, hiányosságokat 4 esetben 8 napon belül megszüntették, és a megszüntetés tényét igazolták a Kirendeltség felé. 2 esetben kötelezést adtunk ki a szabálytalanságok megszüntetése érdekében, valamint 1 esetben iratbemutatással történő utóellenőrzés keretében vizsgáltuk a hiányosság pótlását.

A SEVER és Társa Kis- és Nagykereskedelmi Kft. ügyvezetője részéről bejelentést érkezett a Kirendeltségre, mely szerint a 6724 Szeged, Vásárhelyi Pál út 3-5. szám alatti címen üzemelő SEVER Center áruház területén, a beépített tűzjelző berendezést kiiktatták. A Kirendeltség ügyintézői 2021. július 06-án helyszíni tűzvédelmi célellenőrzést folytattak le, mely során megállapították, hogy az épület földszintjének észak-keleti felében bontási tevékenységet végeztek. A bontási tevékenység során a beépített tűzjelző berendezés központját, illetve annak részegységeit is elbontották. Az áruház hő- és füstelvezetésének vezérlő egységei szintén elbontásra kerültek, így az épület teljes területén sem beépített tűzjelző berendezés, sem hő- és füstelvezető berendezés nem üzemelt. A SEVER és Társa Kis- és Nagykereskedelmi Kft. ügyfél terhére, a beépített tűzjelző berendezés üzemén kívül helyezése miatt 400 000,- Ft, a hő- és füstelvezető berendezés üzemén kívül helyezése miatt 100 000,- Ft, így összesen 500 000,- Forint tűzvédelmi bírságot szabtuk ki.

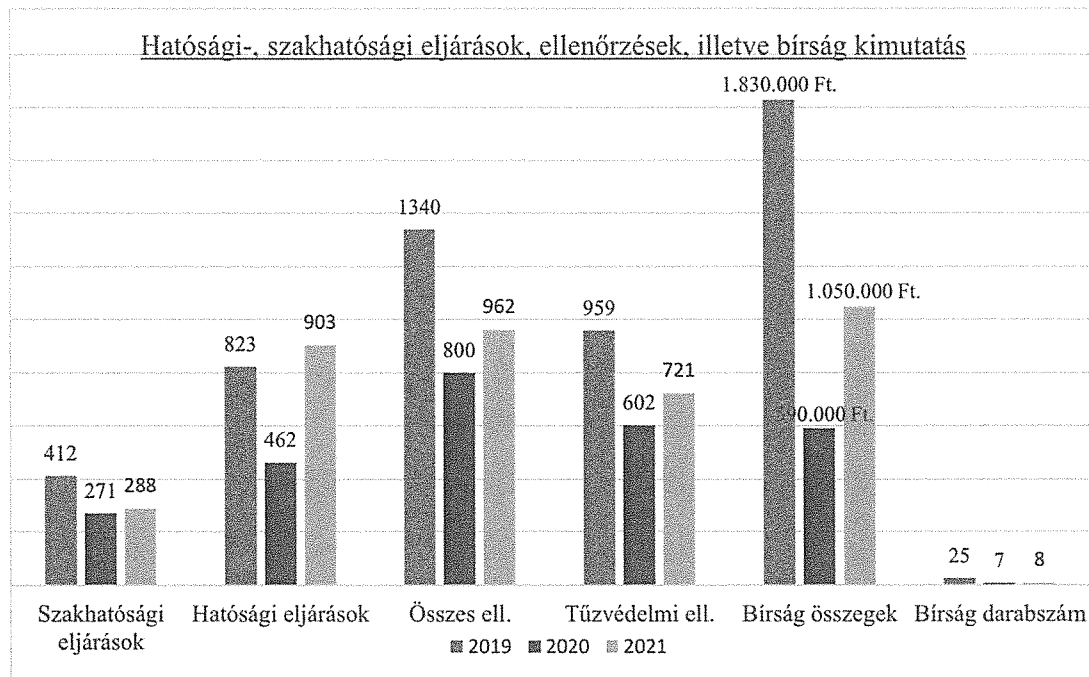

Panaszokat és a közérdekű bejelentéseket a beérkezéstől számított harminc napon belül elbíráltuk. A vizsgálat befejezésekor a megtett intézkedésekről vagy annak mellőzéséről – az indokok megjelölésével – a panaszost, illetőleg bejelentőt írásban vagy elektronikus úton haladéktalanul értesítésre kerültek, a belső szabályozóknak megfelelően az Igazgatóság Hivatalán keresztül. Kirendeltségünk illetékességi területén jellemzően hulladékok tárolásával, gyűjtésével, égéstermék elvezetőkkel és szabadtéri tárolásokkal kapcsolatban érkeznek a bejelentések. Jellemző továbbá a lépcsőházi tárolásokkal és a közös helyiségekben történő különböző anyagok, gépek tárolásával kapcsolatos megkeresés.

A tervezőkkel, beruházókkal az egyeztetéseket, konzultációkat folyamatosan végeztük. Az ügyfelek mind a szegedi mind a makói ügyfélszolgálaton – előzetesen egyeztetett időpontban – a hét bármely napján konzultálhatnak. 2021. első félévben az egyeztetéseket (amennyiben lehetőség volt rá) online vagy elektronikus kapcsolattartással végeztük. Szükség szerint illetőleg a második félévben a személyes találkozás lehetőségét biztosítottuk.

Iparbiztonsági szakterület:

Kirendeltségünk az iparbiztonsági szakterületen a Katasztrófavédelmi törvény hatálya alá tartozó veszélyes üzemek ellenőrzésében és a veszélyes áru szállítás ellenőrzésében jogosult eljárni.

Területünkön található veszélyes üzemek:

Felső küszöbértéket meghaladó üzemek:

- HEXUM Földgáz Zrt. (6750 Algyő, Külterület 01884/18. és 19. hrsz.)
- PRÍMAENERGIA Ipari és Kereskedelmi Zrt. (6750 Algyő, Téglás utca 01778/2. hrsz.)
- MULTIGRADE Környezetvédelmi Kft. (6728 Szeged, Dorozsmai út 35.)
- MOL Nyrt. Algyői Telephely (6750 Algyő, 01748/1. és 157/1. hrsz.)

Alsó küszöbértéket meghaladó üzemek:

- FLORIN Vegyipari és Kereskedelmi Zrt. (6725 Szeged, Kenyérgyári út 17.)
- MEDIKÉMIA Ipari és Kereskedelmi Zrt. (6728 Szeged, Zsámbokréti sor 1/A.)

Küszöb érték alatti üzemek:

- Europe Match GmbH Magyarországi Fióktelepe (6724 Szeged, Bakay N. utca 7-9.)
- Pick Szeged Szalámigyár és Húsüzem Zrt. Központi telep (6725 Szeged, Szabadkai út 18.)
- Pick Szeged Szalámigyár és Húsüzem Zrt. Maros utcai gyáregysége (6721 Szeged, Maros utca 21.)
- Szegedi Vízmű Zrt. Algyői Vízmű telep (6750 Algyő, 01278/6. hrsz.)
- UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6760 Kistelek, Tanya 491.)
- ContiTech Rubber Industrial Kft. (6728 Szeged, Budapesti út 10.)
- MOL Nyrt. Ásotthalom – Észak gyűjtőállomás (6794 Úllés, 019/65 hrsz.)
- FerroPharma Vegyipari Kft. (6766 Dóc, Erdősor 13.)
- SOLE MIZO Zrt. Szegedi Tejüzeme (6728 Szeged, Budapesti út 34.)
- Givaudan Hungary Kft. (6900 Makó, Királyhegyesi út 3.)
- Tanker Hungary Kft. (6728 Szeged, Vágány utca 3.)
- MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati (Győr) (6724 Szeged, Pulcz utca 44.)

Az üzemek veszélyeztető hatásai Szeged Megyei Jogú Város és Algyő Nagyközség illetékességi területeit érintik. Mindkét településre készült külső védelmi terv, a hozzájuk kapcsolódó gyakorlatokat a kirendeltség polgári védelmi felügyelője szervezi.

2021. évben folytatódott az előző évben megkezdett karbantartottsági ellenőrzés sorozat. Ezek a küszöbérték alatti vállalkozásoknál tartottuk meg.

A veszélyes üzemekkel kapcsolatban feladata a kirendeltségnek a Belső Védelmi Tervek Gyakorlatainak ellenőrzése. A vizsgált időszakban a MOL Nyrt 3 db, a Hexum Zrt., a Multigrade Kft., a Primaenergia Zrt., Florin Zrt. és a Medikémia Zrt. egy-egy sikeres gyakorlatot tartott meg. Tapasztalatként elmondható, hogy az elmúlt 10 év elegendő idő volt arra, hogy az üzemek megfelelő rutint szerezzenek a gyakorlataik megtartásához. A belső védelmi tervet a legveszélyesebb eseményekhez kell készíteni, ezért üzemenként 2-3 szcenárió felszámolását gyakorolják. Az évek során összegyűjtött jó tapasztalatokat kirendeltségünk a későbbiekben a többi üzemmel is megosztotta. A vezetők érzik, hogy ezek a plusz feladatok a saját biztonságuk növelését segítik elő, elvárják munkavállalóiktól, hogy komolyan vegyék a védekezésben rájuk kiszabott feladatok teljesítését.

Az elmúlt közel egy évtized ellenőrzéseinek köszönhetően kirendeltségünk feltárta azokat az üzemeket, melyek területén jelentős mennyiségű veszélyes anyag tárolását, felhasználását végzik. A jelenleg nyilvántartott üzeink azonosítása még 2012-2013. évben megtörtént. Az új üzemek felderítéséhez az ügyintézők továbbra is figyelemmel kísérik a hatósági osztályhoz beérkező kérelmeket. Figyelik az új beruházásokat és a már meglévők bővítési eljárásait. Minden évben jól használható a NÉBIH által kiadott adatbázis, amiből kiválaszthatók a növényvédő és termésnövelő szereket forgalmazó új vállalkozások, valamint nyomon követhetők a már meglévő vállalkozások.

Illetékességi területünkön kizárólag közúti és vasúti veszélyes áru szállítás ellenőrzésére van lehetőség. Kirendeltségünk területén sem a Tisza folyón, sem a repülőtéren nincs veszélyes áru szállítás.

A vasúti veszélyes áru szállítás telephelyi ellenőrzésére mindösszesen 3 helyszín alkalmas. Ezek a MOL Nyrt. Vasúti-Közúti Töltő és Gáztermék Tisztító, a MOL Nyrt. Vasútüzem (MÁV REC) és a TANKER Hungary Kft. Mindhárom telephelyet kirendeltségünk évente ellenőrzi.


A RID vasúti ellenőrzéseit kirendeltségünk leggyakrabban Algyő Vasútüzem területén tartja. Ez az az üzem, amelyről a MOL Algyői Telephely kiszolgálását végzik. Kirendeltségünk 15 alkalommal 146 db vasúti tartálykocsit ellenőrzött. Ez a szervezeti teljesítmény értékelés során meghatározott mennyiségnek a 102%-a.

Közúti veszélyes áru szállítás ellenőrzéseit túlnyomó részt a határátkelőhelyekre tervezzük. Illetékességi területen belül 5 db átkelő található, ebből 3 db Román és 2 db Szerb határon. Ellenőrzés szempontjából az M43-as autópálya nem vehető figyelembe, mert az átkelőt nem használhatják a veszélyes árut szállító járművek. Tiszasziget sem alkalmas ellenőrzésre, mert azon az átkelőn kizárólag személyforgalom haladhat. Így a jelölt járművek az M5 Részke és a 43-as főút Nagylak határátkelőhelyeket használhatják. A Kiszombori átkelőn engedélyezett a teherforgalom 7,5 t-ig, azonban veszélyes áru szállítása nem.

A helyszínekből adódóan túlnyomó részt külföldi szállítók az ellenőrzés alanyai. A helyszínen kiszabott bírságok befizetésében a POS terminálokön lebonyolított bankkártyás fizetés a gyakorlat. A gépjármű vezetők általában 1-2 órán belül hozzájutnak a szükséges mennyiségű pénzhez, és helyben be tudják fizetni a kiszabott bírságokat. Jelentősen lecsökkentve ezzel a várakozási időt és a késedelemből adódó feszültségeket.

2021. évben 30 alkalommal 87 darab járművet ellenőrzött az állomány. Ez az éves előírt mennyiségnek a 145%-a.


2 db ADR és 1 db RID bírságot szabtuk ki. Az ADR szabálytalanságok miatt összesen 450.000 Ft., a RID szabálytalanság miatt pedig 500.000 Ft. bírság megfizetésére adtuk ki kötelezést. Az ADR bírságokat a gépjármű vezetők figyelmetlensége miatt szabtuk ki, egyik esetben a tűzoltó készülék felülvizsgálati ideje járt le, a másik esetben a kötelezően készenlétben tartandó felszerelések egy része nem volt meg. A RID bírságot a vonatkísérő okmányok hiányosságai miatt szabtuk ki. A hatósági eljárások lezárultak, a kiszabott bírságokat megfizették. Az eljárások ellen fellebbezést egyik esetben sem nyújtottak be.

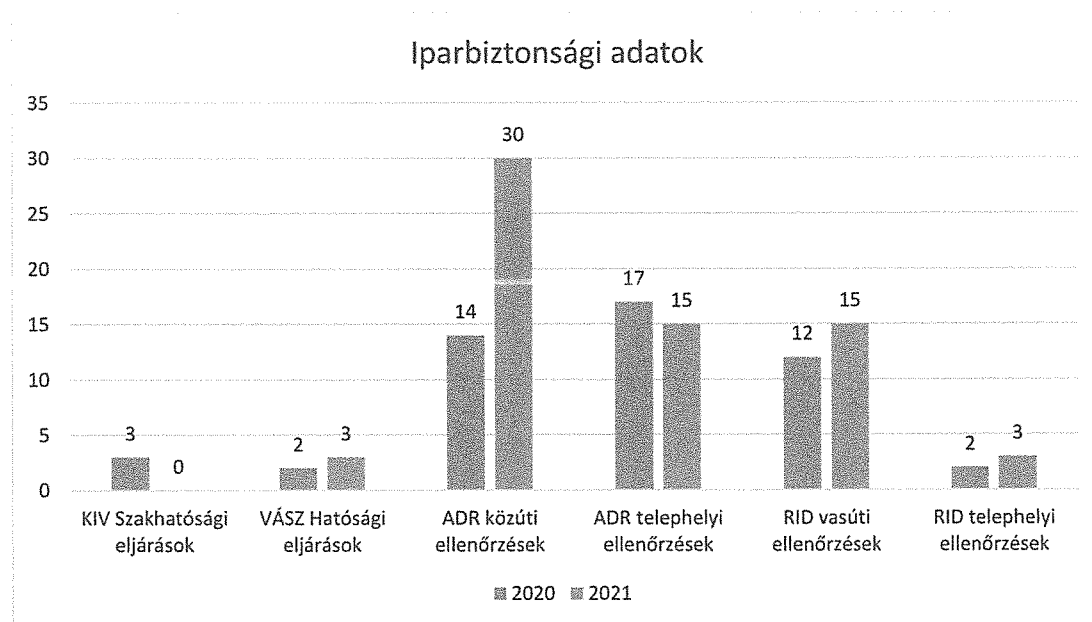

Polgári Védelmi szakterület:

A Szegedi KvK illetékességi területén lévő 44 településből 2 db I. katasztrófavédelmi osztályba, 15 db II. katasztrófavédelmi osztályba, 27 település pedig III. katasztrófavédelmi osztályba került. A besorolásnál kiemelt figyelemmel kezeltük a települések árvízi és belvízi kockázatainak ATIVIZIG által történt besorolását. Az éves felülvizsgálatot 2021. év szeptember hónapban végeztük az önkormányzatok bevonásával. A polgármesterek és a katasztrófavédelmi szervek az összesített besorolásokat befolyásoló változtatásra történő javaslatot nem tettek. A járványveszéllyel kapcsolatos 2020. évben meghatározott besorolásokat nem volt indokolt változtatni.

Az érvényben lévő szabályzók szerint felülvizsgáltuk a Kirendeltség illetékességi területén lévő települések, a járások valamint a Kirendeltség Veszély-elhárítási Terveit és azok mellékleteit képező részterveket. A felülvizsgálat során pontosítottuk a kockázat-kezelési válaszokra és a prioritási sorrendre vonatkozó részeket 2021 március 31-ig. Algyő-, és Szeged Megyei Jogú Város esetében új külső védelmi terveket készítettünk.

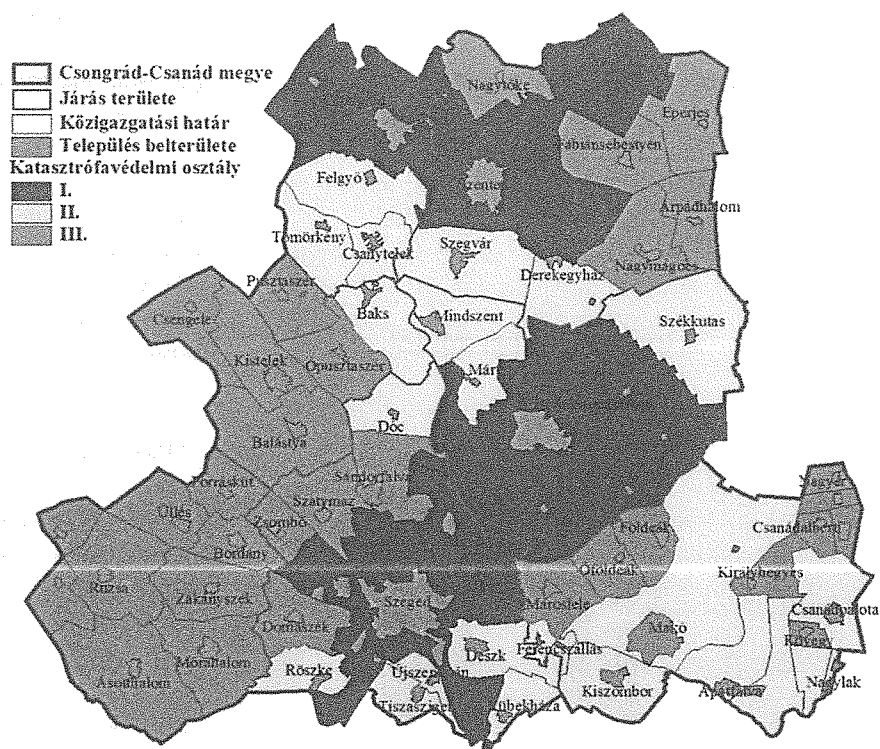

Szeged Megyei Jogú Város részleges külső védelmi terv gyakorlatát 2021. november 17-én hajtottuk végre. A részleges gyakorlat során a Medikémia Zrt. üzemében feltételezett dominóhatás került vizsgálatra törzsvezetési gyakorlat keretein belül.

A téli rendkívüli időjárásra való felkészülést a korábbi évek tapasztalatai alapján már október hónapban megkezdtük és a feladat meghatározásoknak és a szabályzóknak megfelelően jártunk el. A települések képviselőivel heti szintű kapcsolatot tartottunk és egyeztettünk a szükséges intézkedésekkel kapcsolatosan.

A pandémiás helyzetre való tekintettel az év során folyamatos kapcsolattartás mellett a Magyar Vöröskereszt segítségével és eszközeivel a kirendeltség illetékességi területén lévő egészségügyi intézmények kérésére 7 helyszínen modul sátorot telepítettünk, melyek fekete öltözőként, mintavételezési helyként és várakozó helyként funkcionálnak a klinikák, kórházak területén.

A rendkívüli időjárási tényezők közül a viharos szelek és a decemberi ónos esőzések hatására történt veszélyes fákkal kapcsolatos beavatkozások voltak a jellemzőek. A kirendeltség illetékességi területén lévő önkéntes mentőszervezetek 2021. évben 114 esetben kerültek alkalmazásra. A különböző mentőszervezetek képességei jól kiegészítik egymást így gyakran egymással együttműködve még hatékonyabban képesek a feladatok végrehajtására.

Kistelek, Balástya, Szatymaz és Szeged településeken több alkalommal, jó hatékonysággal alkalmaztuk a Szeged ÖTE által működtetett vontatható emelőkosarat. A beavatkozások és a kapcsolódó gyakorlatok során a megfelelő hatékonyságot, technikai korlátokat megismerve a műszaki mentést vezetőik is gyakrabban kérik a helyszínre a vontatható emelőkosarat.



A rendkívüli időjárással kapcsolatos tapasztalatokról és a lehetőségekről több alkalommal is tájékoztattuk a közbiztonsági referenseket, polgármestereket, az együttműködő és társszerveket.

Ellenőrzések eloszlása 2021. évben:

- | | |
|--|----------------|
| • Egyéb ellenőrzés (gépszemle, kockázati helyszín) | 30 alkalommal |
| • Fák, fasorok | 2 alkalommal |
| • Árvízvédelmi védművek | 25 alkalommal |
| • Belterületi belvízelvezetők | 104 alkalommal |

Az ellenőrzések tapasztalataival kapcsolatban ismét megállapítható, hogy minden település végzi a meglévő belterületi csatornák tisztítását, kaszálását illetve, pályázati vagy saját forrásból létesítenek, újítanak fel csatorna szakaszokat. A belterületi belvízelvezető csatornák folyamatos karbantartás mellett alkalmasak a csapadékvíz elvezetésére, de a rövid idő alatt lehullott extrém mennyiségű csapadék lokálisan okozhatnak károkat. Az elmúlt időszakban leginkább Részke és a Torontáli öblözet területén fordultak elő vízellátóvitással járó káresetek.

Az előzetes ütemterv alapján a Helyi Védelmi Bizottságok a tavaszi és az őszi soros üléseket is a Megyei Védelmi Bizottság titkárával egyeztetve elektronikus úton történő szavazással online szervezték meg. Az ülések alkalmával napirendi pontokként megtárgyalásra kerültek az aktuális katasztrófavédelmi feladatok. A polgári védelmi felügyelő koordinálásával a katasztrófavédelmi elnökhelyettesek, katasztrófavédelmi megbízottak megfelelően tájékoztatják a HVB elnökeket és a HVB titkárokat a szükséges és esetleges feladatokról. A Járási Hivatalok vezetőivel a rendszeres, legalább havi szinten történik egyeztetés és szükség szerinti tájékoztatás, felkészítés.

Jelenleg 21 oktatási intézménnyel került sor (általános) együttműködési megállapodás megkötésére, miszerint a Kirendeltség és Tűzoltóságok szervezésében teljesítik a tanulók a katasztrófavédelmi közösségi szolgálatot. A 2021. évben a kialakult helyzet miatt csak korlátozottan és főleg a nyári időszakban tudtunk közösségi szolgálattal kapcsolatos feladatokat végezni. 2021. évben 76 tanuló vett részt a kirendeltség által biztosított katasztrófavédelmi közösségi szolgálatra biztosított eseményeken.

Összegzés, Értékelés

A Kirendeltség az előjárói és társadalmi elvárásoknak megfelelően betöltötte a közbiztonság erősítése, a lakosság életének és anyagi javainak védelme érdekében alaprendeltetéséből fakadó feladatát. Meghatározó szerepet tölt be a közbiztonságában, a katasztrófák hatósági megelőzésében, az illetékességi területen bekövetkező veszélyhelyzetek kezelésében, mentés, védekezés szervezésében és irányításában, a káros következmények felszámolásában, a helyreállítás-újraépítés feladatainak végrehajtásában. Nagy hangsúlyt fektettünk az egységes jogalkalmazás erősítésére, a beruházások megvalósításának hatósági és szakhatósági eljárások lefolytatásával történő támogatására, az e-ügyintézés, valamint a bürokráciacsökkentéssel és az adminisztratív terhek enyhítésével kapcsolatos célkitűzések hatósági folyamatok során történő végrehajtására.

Az állomány elkötelezettségét tükrözi a káresetek, a rendkívüli események kezelése érdekében végzett munkája, a megelőzés és a lakosság felkészítés területén kifejtett tevékenysége, a jogszabályokban rögzített ügyekben folytatott hatósági feladatellátás.

A Kirendeltség teljesítette a 2021. évre vállalt célkitűzéseit. Hatékonyan támogatta az illetékességi területen működő önkormányzatok védelmi igazgatási feladatait, és megfelelően biztosította a működési terület lakosságának élet-, és vagyonbiztonságát. Ezen feladatok végrehajtásában nélkülözhetetlen volt az illetékességi területünkön lévő önkormányzatok, közintézmények, társszervek, gazdálkodó szervezetek és önkéntes közreműködők segítségével.

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
35610/12-25/2022.ált.